

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO
DLA RUROCIAGU PRZEPROWADZONEGO
PRZEZ FUNDAMENT ZBIORNIKA


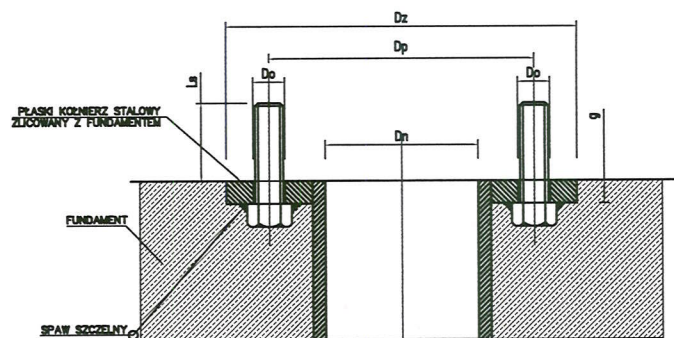


Tabela 1. WYMIARY KOŁNIERZY [mm] DLA PRZEWODÓW zgodnie z PN16.

Dn	Dz	g	Do	Dp	ŚRUBA	IŁOŚĆ ŚRUB	La [mm]
32	140	18	18	100	M16	4	65
50	165	18	18	125	M16	4	65
65	185	18	18	145	M16	4	65
80	200	20	18	160	M16	8	70
100	220	20	18	180	M16	8	70
125	250	22	18	210	M16	8	75
150	285	22	22	240	M20	8	80
200	340	26	22	295	M20	12	80
250	405	28	26	355	M24	12	95
300	480	32	26	410	M24	12	105

PRZEKRÓJ OSI 180-360

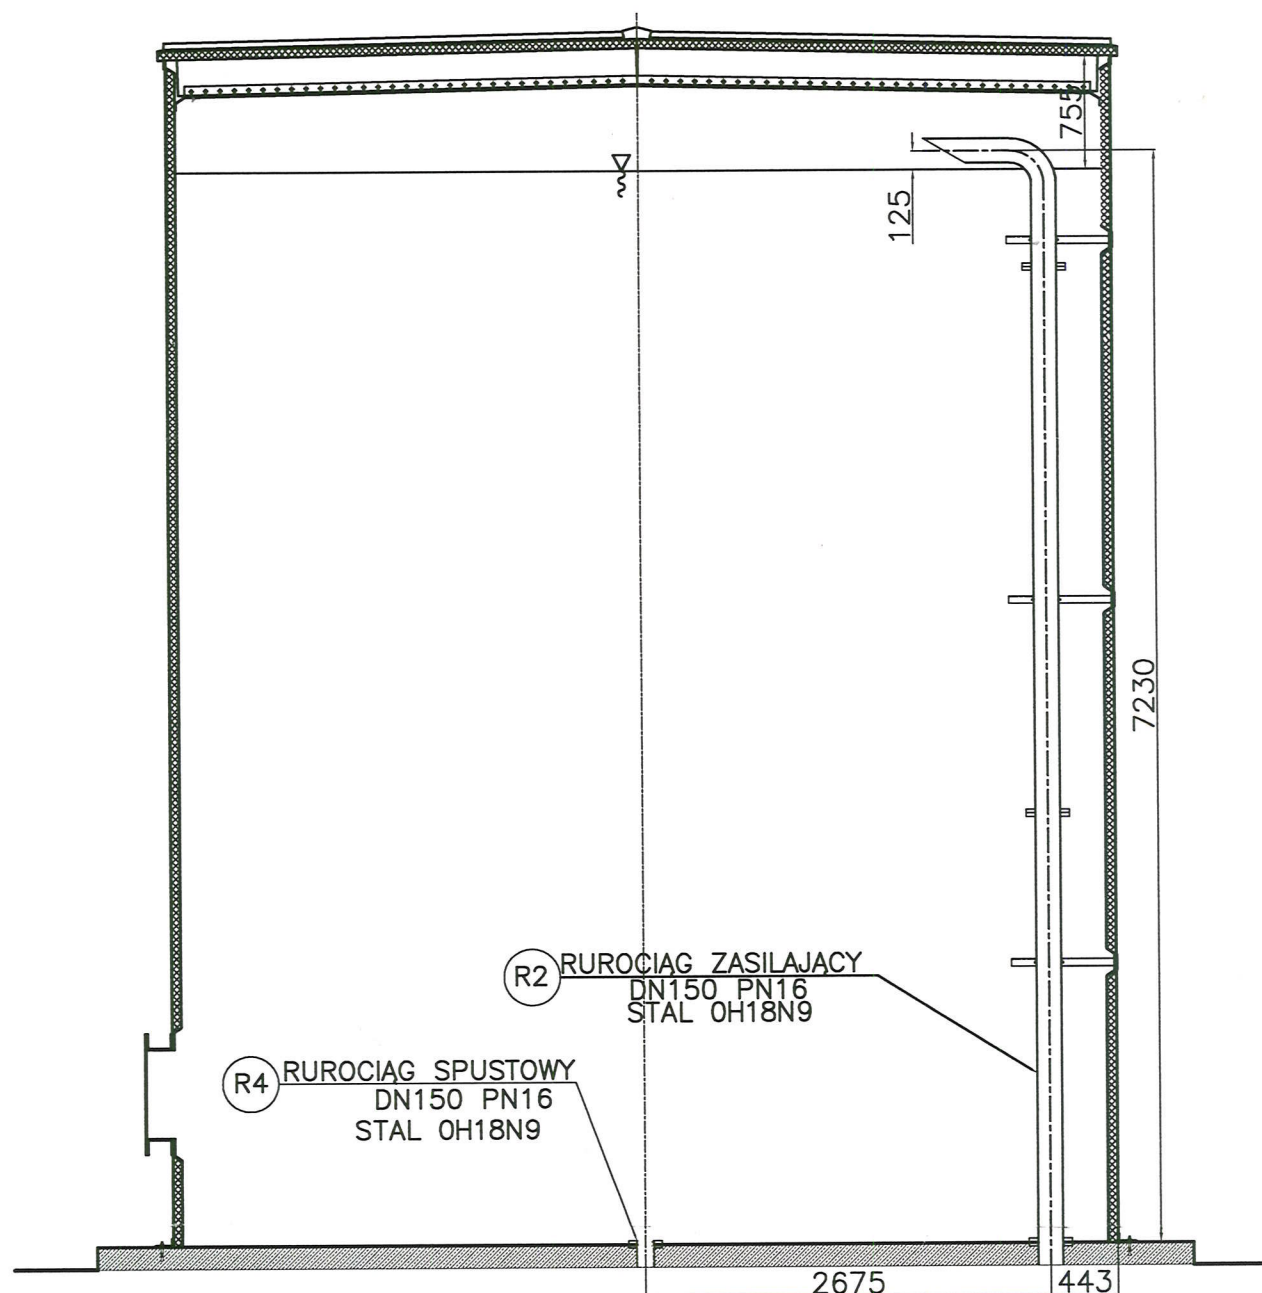

ARCHIBIS

tel/fax: (041)342-22-78; mail: biuro@archibis.pl

Temat Projekt budowlany przebudowy istniejącego budynku na stację uzdatniania wody i przepompownię wraz ze zbiornikami magazynowymi - wymi 2x200 m³ na wodę pitną, zbiornikiem bezodpływowym o poj. 3,00 m³ na ścieki sanitarne, 2 zbiornikami bezodpływowymi o poj. 52,00 m³ na ścieki technologiczne wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Wzdółt gmina Bodzentyn na działce o nr ew. 192/3, 193/3, 194/3, 195/2, 196/2, 197/1 oraz wykonanie otworu studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w msc. Wzdółt Parcele gm. Bodzentyn na dz. o nr ew. 100/2, 501/2

Projektant	mgr inż. Paweł Śmiech	KL-56/2002
Opracował	inż. Paweł Niedźwiedź	
Sprawdzający	mgr inż. Iwona Zalińska	SWK/0057/P00S/07
Branża	INSTALACYJNA SANITARNA	
Przedmiot rysunku	Zbiornik magazynowania wody pitnej V=200m ³ Przekrój osi 180-360	
Faza	Data	Skala
P.B.	03.2015	1:50
		Nr rys.
		S11

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wzrostowa 44
25-211 Kielce